

Selección de la muestra según decisión de ejecución (UE) 2018/1524 · Anexo I



Página de inicio · Inicio de sesión · Mapa web · Contacto · Ayuda · Legal · Servicio/Proceso · Búsqueda · Declaración de accesibilidad · Mecanismo de comunicación · Página tipo · Otras páginas · Documento descargable · Aleatoria

Rellenar la muestra

Servicio de diagnóstico en línea

Pre-relleno con muestra y evaluación automática

Hoja de calculo

- Definir el ámbito y revisar las tecnologías
 - 0.1 Definición de ámbito
 - 0.2 Tecnologías
- Completar información de la muestra
 - 0.3 Muestra
 - Tipo *
 - Direccionamiento alternativo (migas)*
- Revisar manualmente todos los requisitos de todas las páginas
 - R.5 Genéricos
 - R.6 Voz
 - R.7 Vídeo
 - R.9 Web
 - R.10 Documentos no web
 - R.11 Software
 - R.12 ServiciosApoyo

Hoja de calculo

- Comprobar que la muestra es correcta


RESULTADOS

¿MUESTRA CORRECTA? **SI**

y que la situación de cumplimiento es Plenamente conforme, Parcialmente Conforme o No conforme.

- Situación de Cumplimiento: **Plenamente Conforme**
- Situación de Cumplimiento: **Parcialmente Conforme**
- Situación de Cumplimiento: **No Conforme**

Informe de revisión de accesibilidad (IRA)

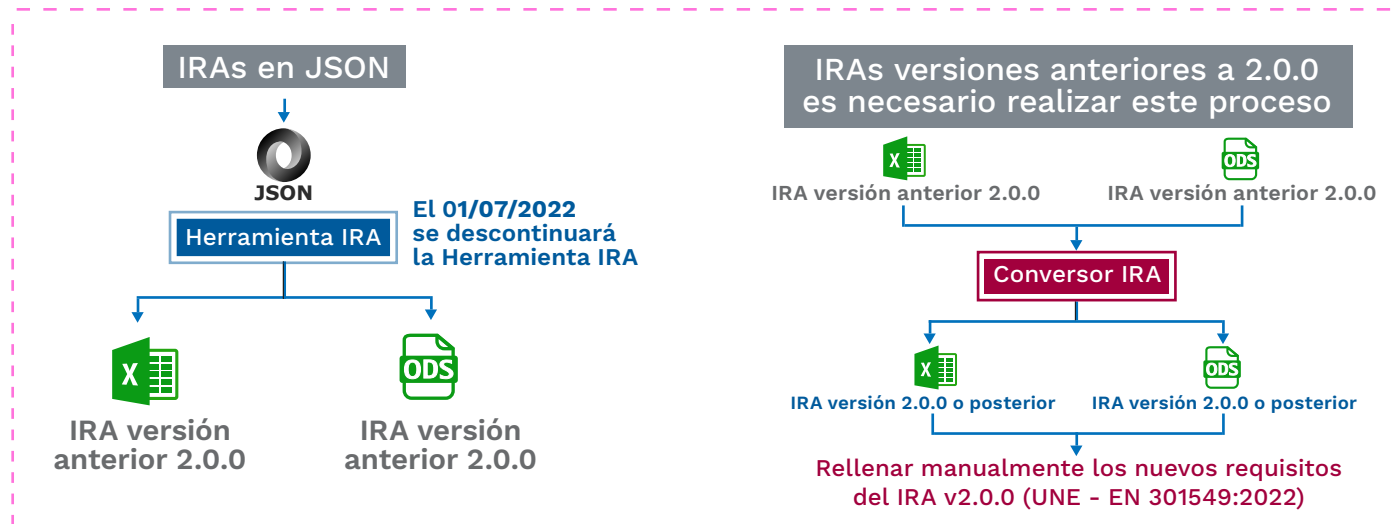

! En ods es necesario recalcular los datos.
! En Libre Office: Datos - Calcular - Recalculación incondicional (Ctrl+Mayús+F9).